

# PRÜFBERICHT

**Prüfbericht Nr.: 09080411**

Datum: 03. März 2011

Bearbeiter: Ing. J.STOCKINGER / hoee

DW: 851

**AUFTRAGGEBER:**

PSP Holz GmbH  
Ebersbergerstraße 2, A-3495 Rohrendorf bei Krems  
RAUH SR Fensterbau GmbH.  
Gründlerstraße 3, D-96199 Zapfendorf

**PRÜFGEGENSTAND:**

Zweiflügeliges verglastes Dreh-Drehklappfenster mit symmetrischer Flügelteilung und verglasten Seiten-, Unter- und Oberteilen innerhalb eines Holzrahmenstockes mit Aluminiumdeckschalen;  
Systemtype: "SLIM LINE EI30"

**PRÜFGRUNDLAGEN:**

ÖNORM EN 1363, Teil 1  
ÖNORM EN 1634, Teil 1  
ÖNORM EN 14600  
ÖNORM B 3850

**PRÜFDATUM:**

19. Jänner 2011

**BEFLAMMTE SEITE:**

Außenseite

**PRÜFUNGSDAUER:**

39 Minuten, 25 Sekunden

**PRÜFERGEBNIS:**

Raumabschluss (E): 39 Minuten  
Wärmedämmung (I<sub>2</sub>): 39 Minuten (öffnbare Elemente)  
Wärmedämmung (I): 39 Minuten (Fixteile)

**AUSFÜHRENDER:**

Ing. Josef STOCKINGER

**Dieser Prüfbericht enthält:**



17 Textseiten und 47 Beilagen

**Beilagen:**


A: Fotodokumentation (6 Bilder, 3 Seiten)  
B: Versuchsprotokoll (34 Seiten)  
C: Konstruktionszeichnungen (10 Seiten)



**Beilage A: Fotodokumentation**

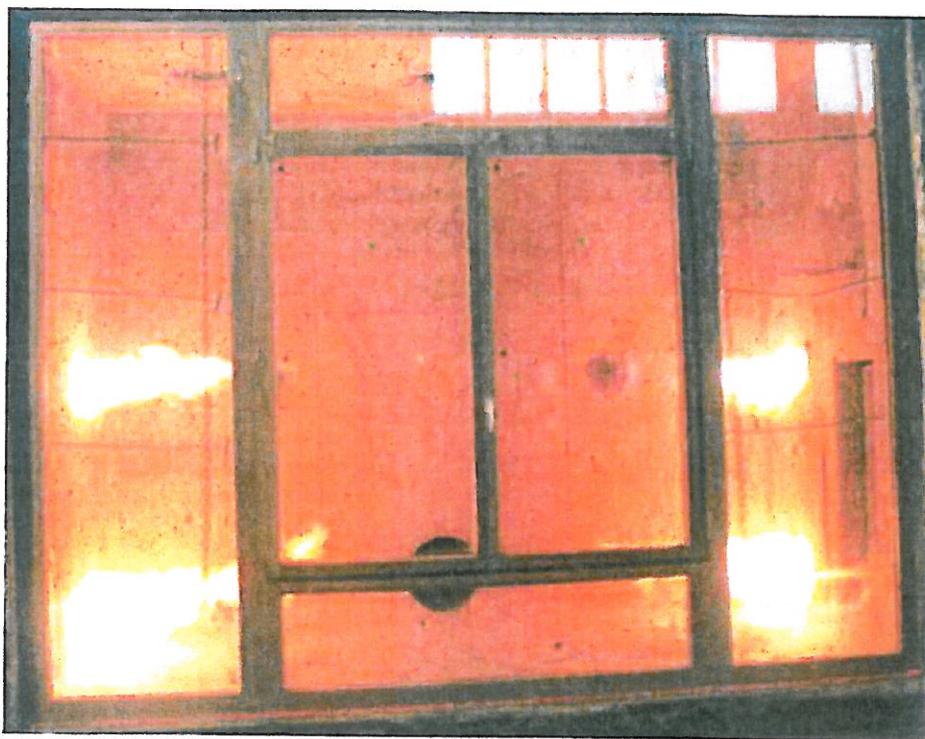

**Bild 1:** Der Probekörper zu Beginn des Brandversuches am 19. Jänner 2011.



**Bild 2:** Zustand des Probekörpers in der 5. Versuchsminute.

STAATLICH AKKREDITIERTE PRUF- UND ÜBERWACHUNGSSTELLE GEMÄSS AKKREDITIERUNGSBESCHEIDEN 92714/577-1/12/02 BMWA UND OIB-140-001/98-013

ZENTRALE: A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 48-49, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89

ZWEIGSTELLEN: A-1300 WIEN FLUGHAFEN, OFFICE PARK I TOP B02, TELEFON: 01/27787330 / A 5070 SALZBURG, GINZKEYPLATZ 10/1, TELEFON: 0662/624227

A-9100 VOLKERMARKT, GRIFNERSTRASSE 6, TELEFON: 04232/37026 / A-6020 INNSBRUCK, EDUARD-BODEM-GASSE 6, TELEFON: 0512/345509-0


A-6850 DORNBIERN, STEINEBACH 13, TELEFON: 05572/394299

www.ibs-austria.at · office@ibs-austria.at / DVR: 0659959, FN 89116d REGISTERGERICHT LINZ, U.D-NR. ATU 23289/05

## VERFORMUNGSMESSPUNKTE AN DER FEUERABGEKEHRTEN SEITE


Type: "SLIM LINE EI30

Beflammung: Außenseite

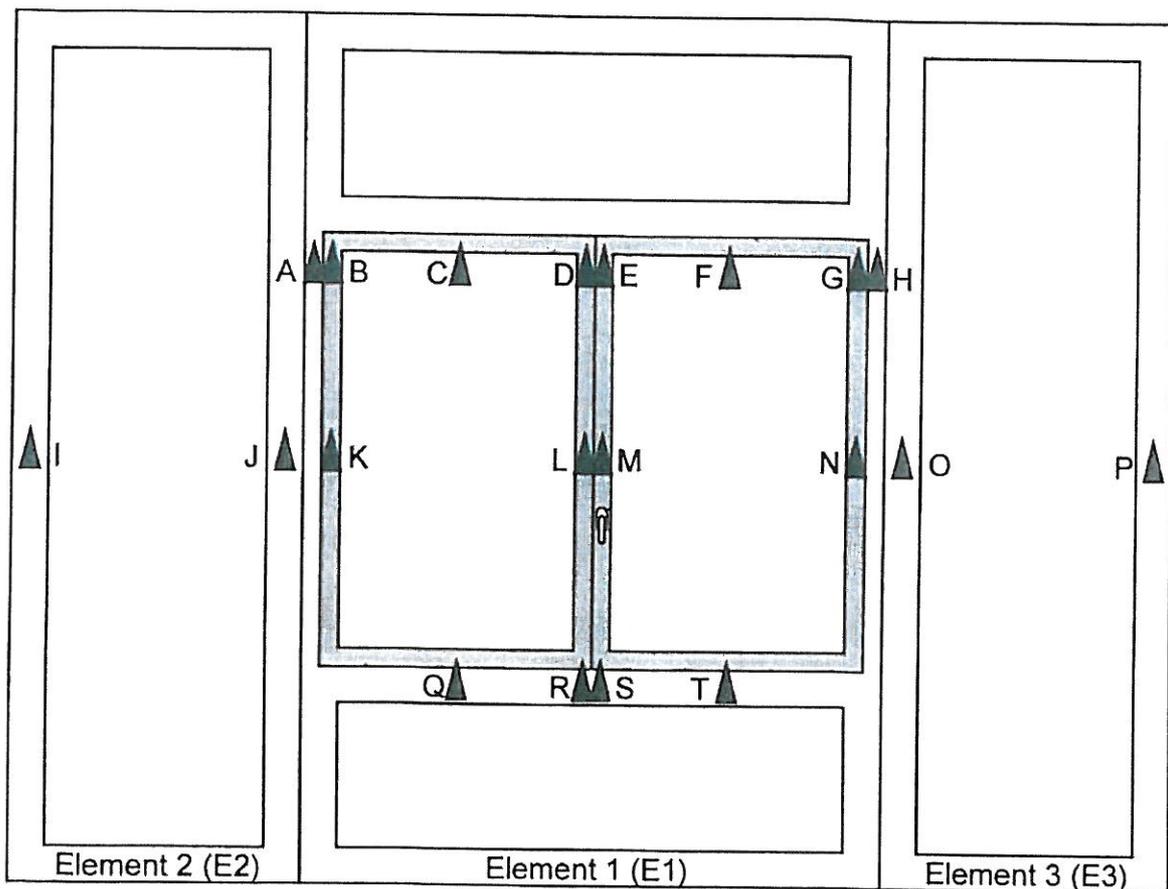

(Skizzenmaßstab mit Probekörper nicht ident)

▼ A - T...Verformungsmessstellen



Versuchsdatum: 19.01.2011, gespeichert unter: psp1901.cdr

Prüfbericht Nr.: 09080411, Beilage B: Versuchsprotokoll, Blatt 33 von 34